



# НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГИДРОПРИВОД

Лицензии Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на проектирование и жилищно-коммунальному хозяйству на проектирование и строительство зданий и сооружений  
ГС-2-781-02-26-0-7825424187-011260-2, ГС-2-781-02-27-0-7825424187-011261-2

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМП 2006

ООО «НТП Гидропривод»	ИНН 7825424187	Р/с 40702810437000001718 в Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
✉ 193231, г.СПб, ул. Латышских стрелков, д.9 кор.2 пом. 155	☎ 580-4406	г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704
E-mail: ntp@hydroprivod.ru	Тел./факс: 938-3669	БИК 044030704; ОКПО 31957507; КПП 781101001


## Установка перекачки рабочей жидкости УПЖ-ЭО40В220

### Установка предназначена:

- для заправки и дозаправки систем охлаждения инструмента металлообрабатывающего оборудования водосмешиваемой и масляной смазочно-охлаждающей жидкостью (СОЖ) классом чистоты не грубее 17 по ГОСТ 17216-2001 из бочек объёмом до 216,5 л со сливноналивной горловиной с пробкой G2";
- для расфасовки СОЖ в более мелкую тару;
- для откачки отработанной СОЖ из баков металлообрабатывающего оборудования в подходящие промежуточные емкости для последующей утилизации.

### Технические характеристики:

Подача, л/мин:	до 30
Диапазон вязкости рабочей жидкости, сСт:	100...1
Длина напорного шланга, м:	3
Длина электрокабеля, м:	от 5
Напряжение, В:	220
Климатическое исполнение:	УХЛ4

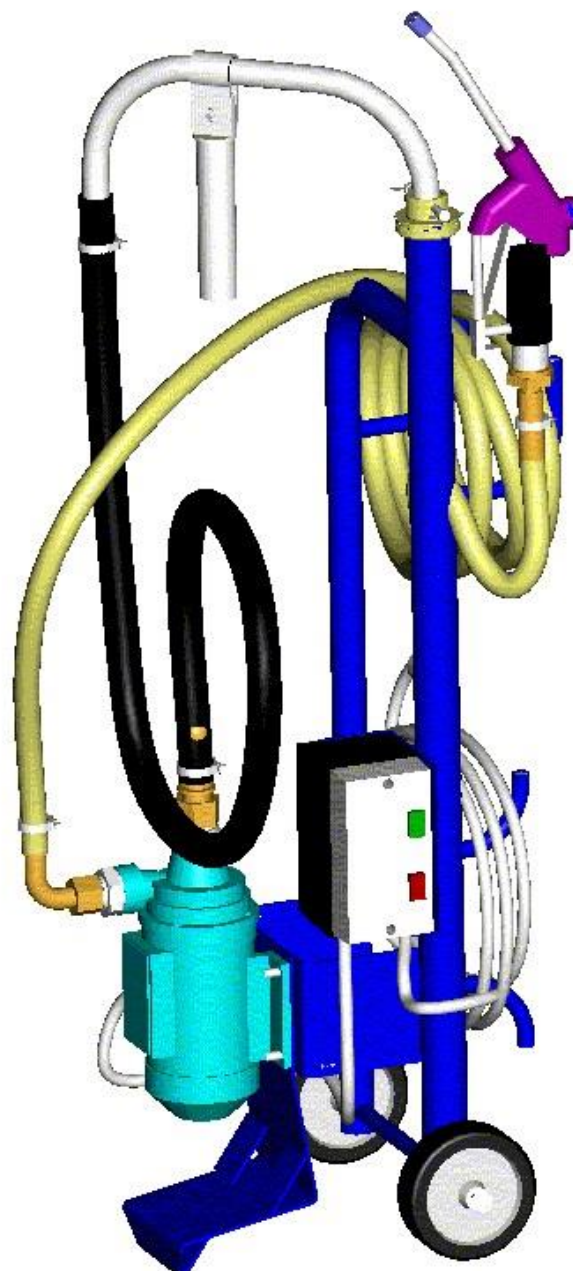

Габаритные размеры, мм: 1150x390x490